


	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN RURAL 34,5 kV. DESPIECE DE VIGAS		
ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 25-03-1999	ÚLTIMA REVISIÓN 25-03-1999	CTR 640 Pág. 1 de 2

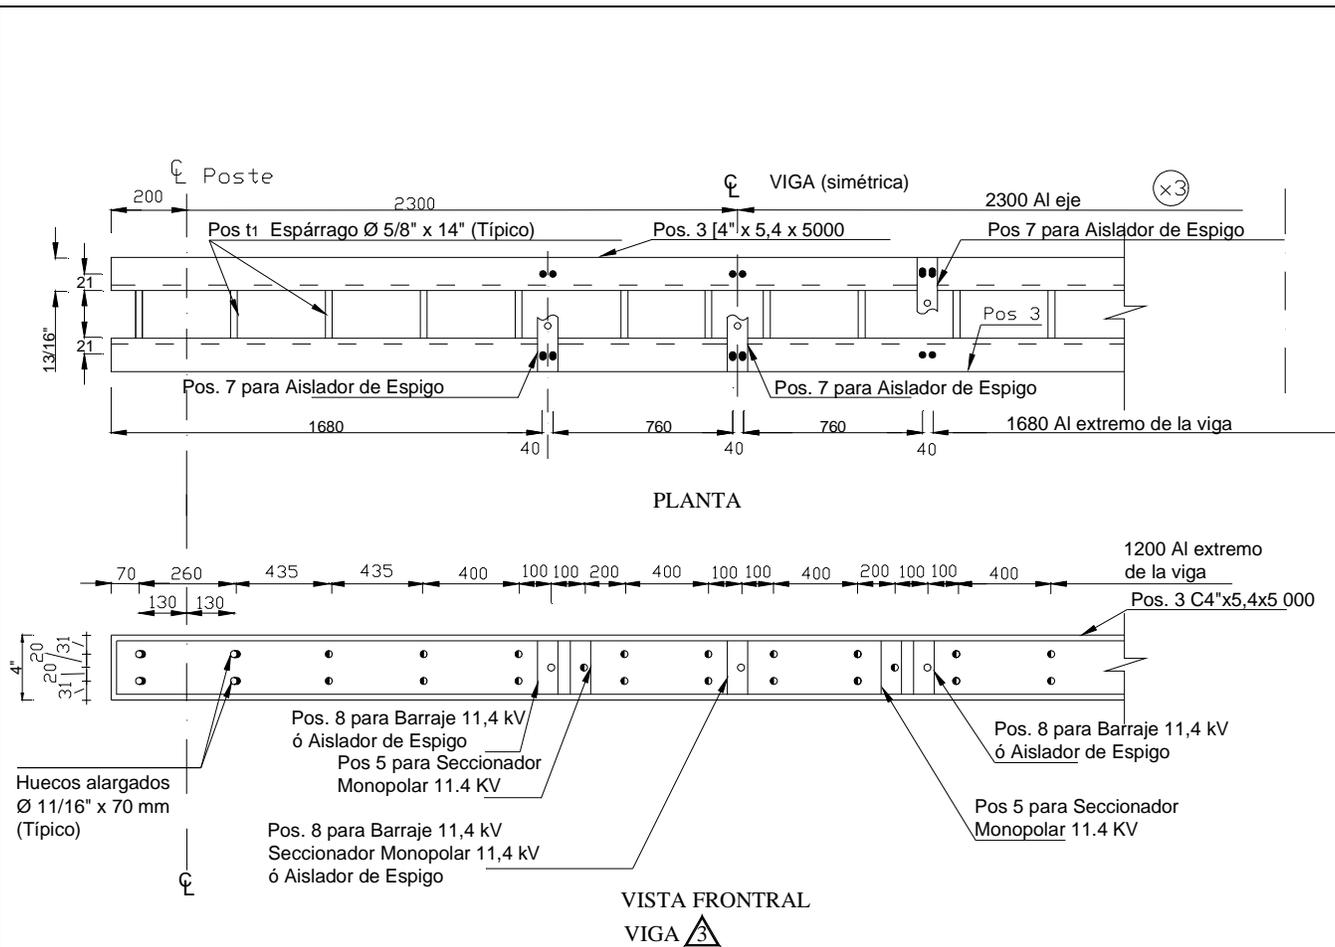

Notas:

- 1- Todas las dimensiones están dadas en milímetros.
- 2- Los anclajes de algunos equipos como CT's y PT's se definirán en campo.
- 3- Las posicioners soldadas 6, 8 deben colocarse en todas las vigas, indiferente si van equipos o no.

CONVENCIONES:

- Huevo \varnothing 9/16" para tornillos \varnothing 1/2".
- ⊙ Huevo \varnothing 11/16" para tornillos \varnothing 5/8".
- Huevo \varnothing 13/16" para tornillos \varnothing 3/4".
- ▧ Lámina
- Huevo alargado \varnothing 9/16" para tornillos \varnothing 1/2".
- ⊙ Huevo alargado \varnothing 11/16" para tornillos \varnothing 5/8".



**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN RURAL
34,5 kV. DESPIECE DE VIGAS**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
25-03-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
25-03-1999

CTR 640
Pág. 2 de 2