




Notas:

- Si la señal de la transferencia a los medidores de energía se realiza de forma alámbrica, se debe utilizar tubería metálica IMC de ½"
- Cuando se utilicen medidores de doble canal para registrar de forma independiente la energía de planta y de red, se debe instalar un macromedidor a la salida de la planta y otro a la salida del transformador de distribución, utilizando CT's de ventana clase 0.5S y de la capacidad requerida según la capacidad de la planta o del transformador de distribución.

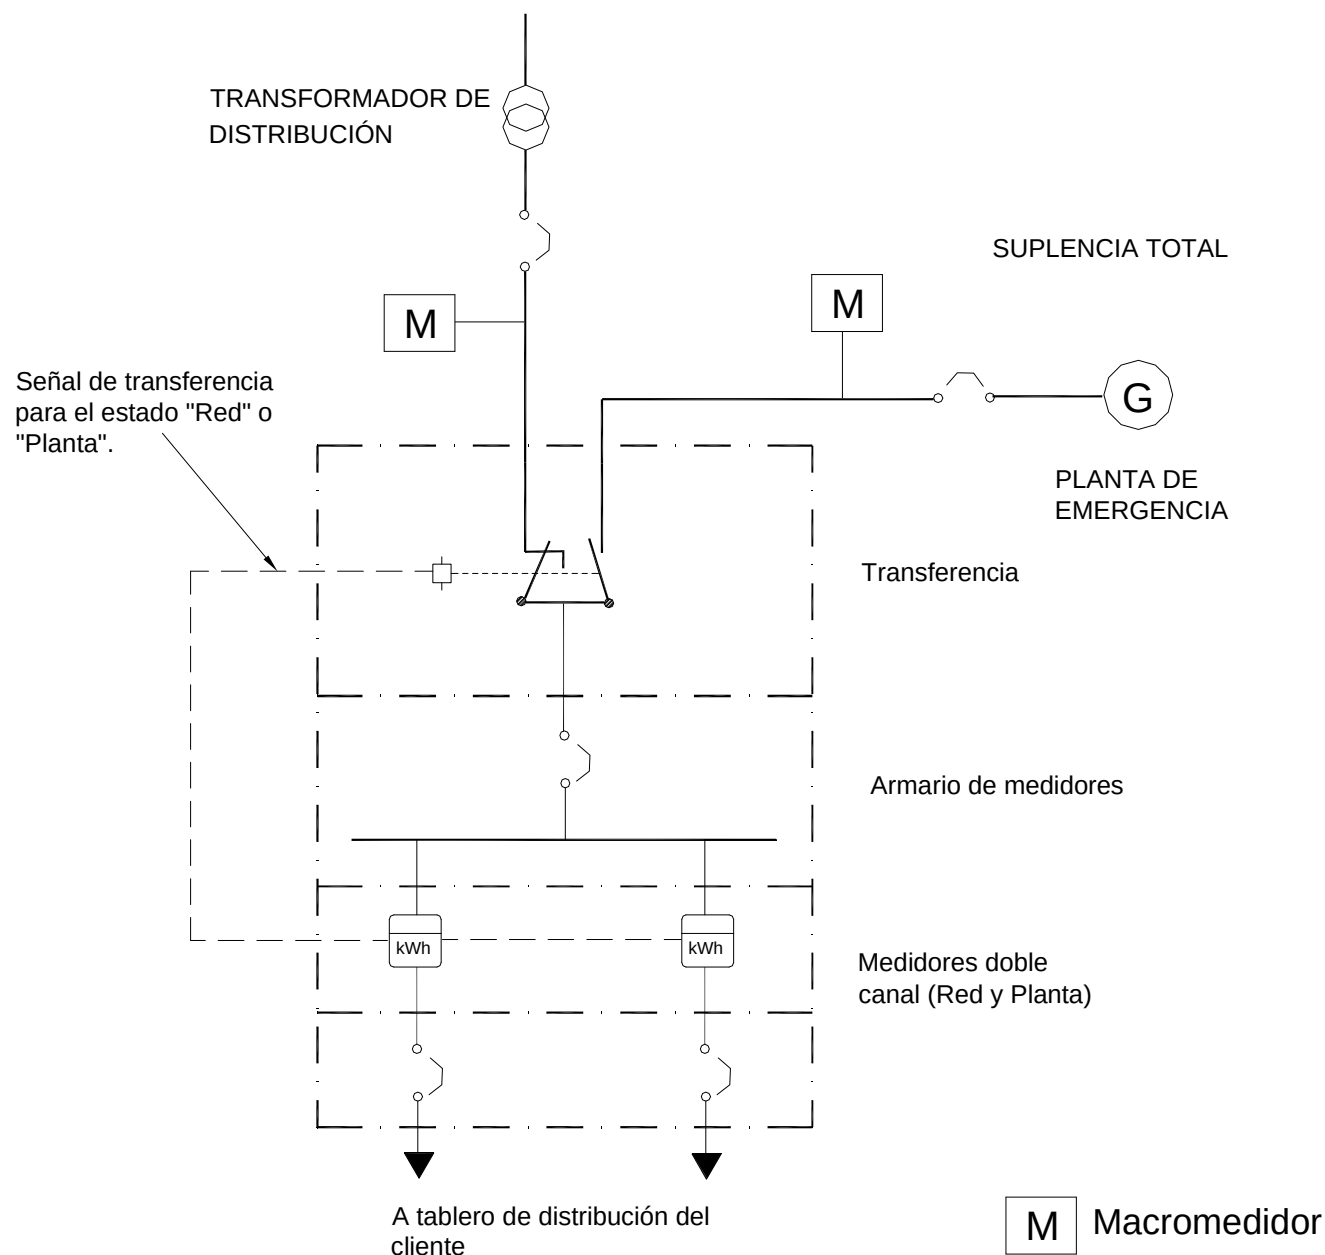

TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA CON SUPLENCIA TOTAL Y MEDIDORES DOBLE CANAL

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
27-12-2010

ÚLTIMA REVISIÓN
27-12-2010

AE 606
Pág. 1 de 1