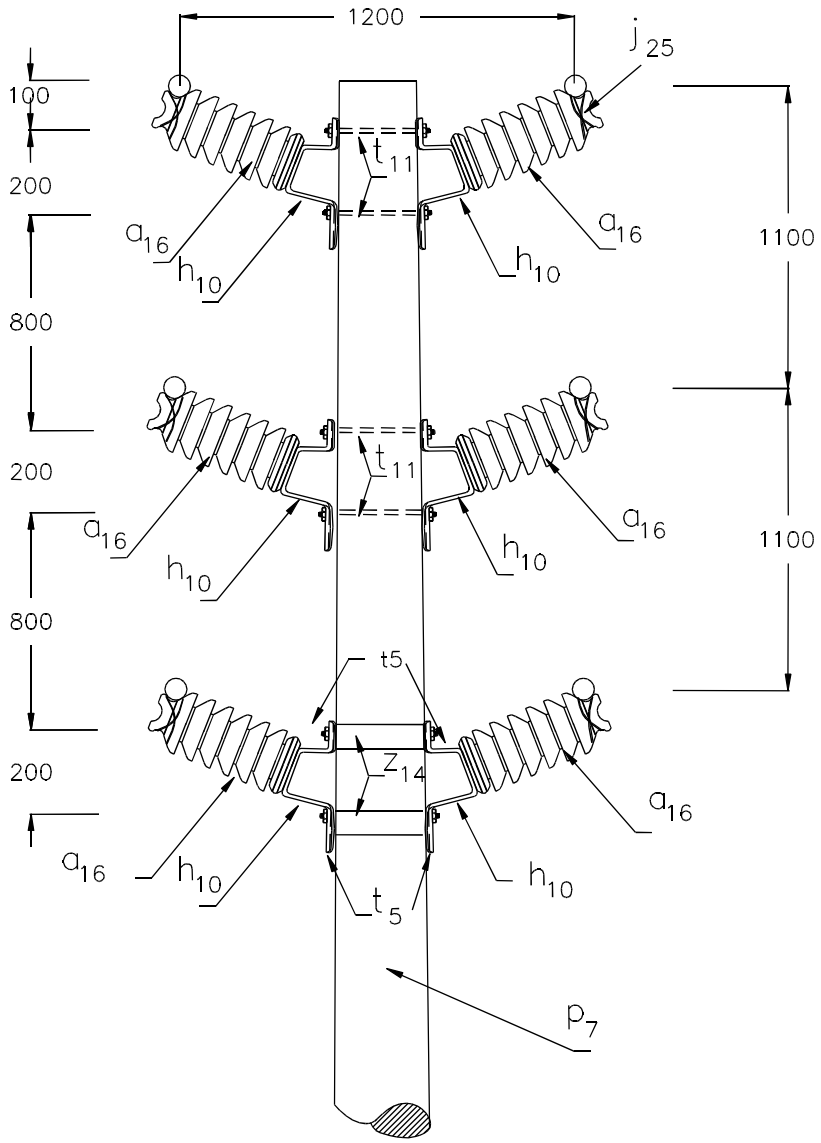

enel codensa	**CIRCUITO 34,5 kV CONSTRUCCIÓN VERTICAL DOBLE CON AISLADORES LINE POST**		
ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	**EMISIÓN** 07-10-1998	**ÚLTIMA REVISIÓN** 04-11-2003	**LA 181** Pág. 1 de 2

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL - CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_{16}	6		ET-256	Aislador Line Post 35 kV ANSI 57-2
h_{10}	6		ET-440	Herraje horizontal Line Post
j_{25}	6		ET-132	Preformado de amarre Line Post
p_7	1	6762453	ET-201	Poste de concreto de 14 m , 750 kg (2)
t_5	4	6762212	ET-457	Tornillo carruaje 5/8” x 1 ½”
t_{11}	4	6762251	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8” x 203 mm
z_{14}	2	6762313	ET-432	Abrazadera de dos salidas (1)

ALTERNATIVAS:

(1) La abrazadera es una referencia, consultar ET-432 de acuerdo con el poste seleccionado.
(2) El poste es solo una referencia consultar la norma LA-010 para su selección.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL - CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.