


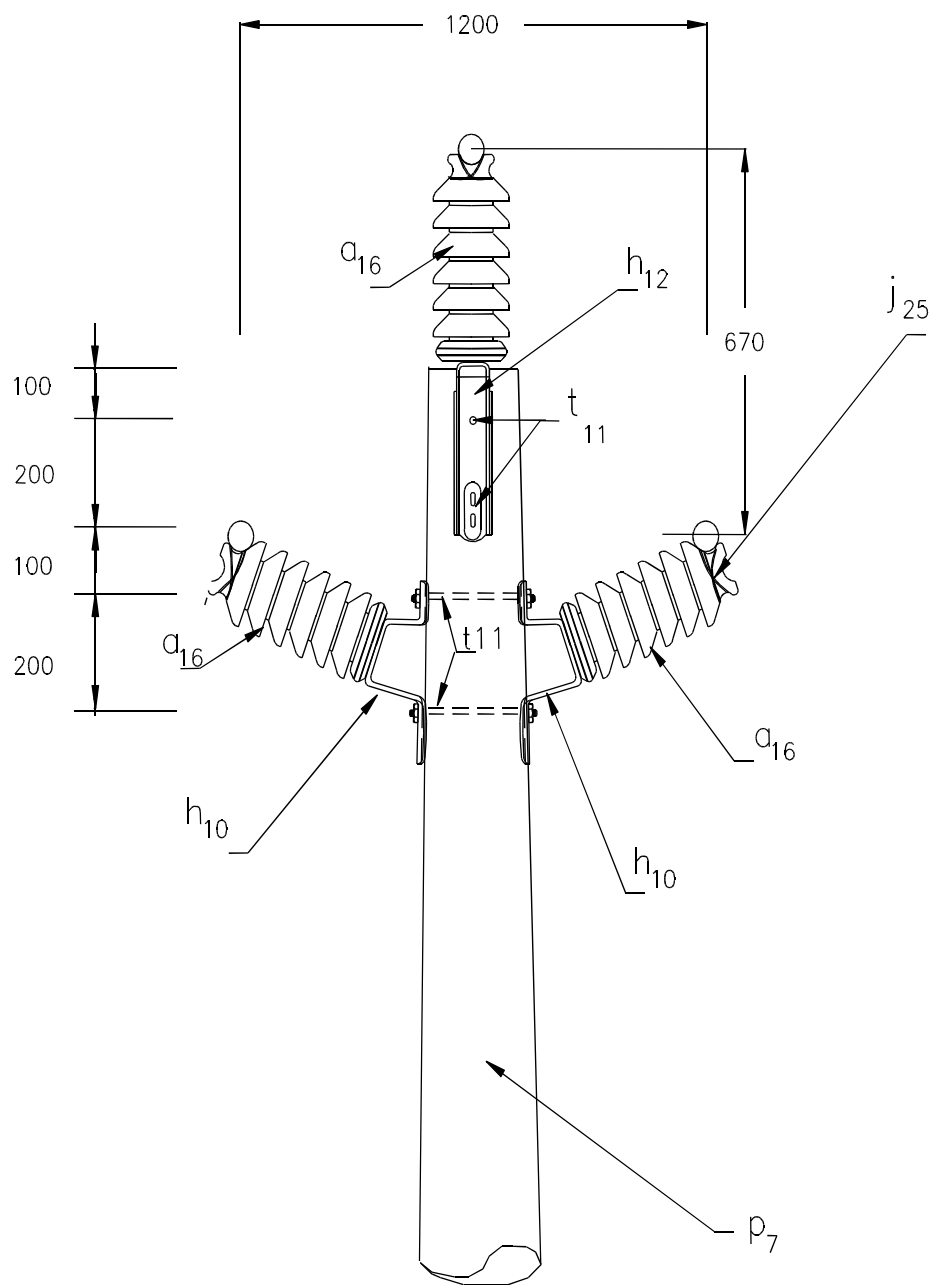

CIRCUITO 34,5 kV CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR CON AISLADORES LINE POST

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
04-11-2003

LA 182
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁₆	3		ET-256	Aislador Line Post 35 kV ANSI 57-3
h ₁₀	2		ET-440	Herraje horizontal Line Post
h ₁₂	1		ET-441	Herraje vertical+ Line Post
j ₂₅	3		ET-132	Preformado de amarre Line Post
p ₇	1	6762453	ET-201	Poste de concreto de 14 m 750 kg (1)
t ₁₁	4	6762251	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 203 mm

ALTERNATIVA:

(1) El poste es solo una referencia consultar la norma LA 010 para su selección.



CIRCUITO 34,5 kV CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR CON AISLADORES LINE POST

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
04-11-2003

LA 182
Pág. 2 de 2