


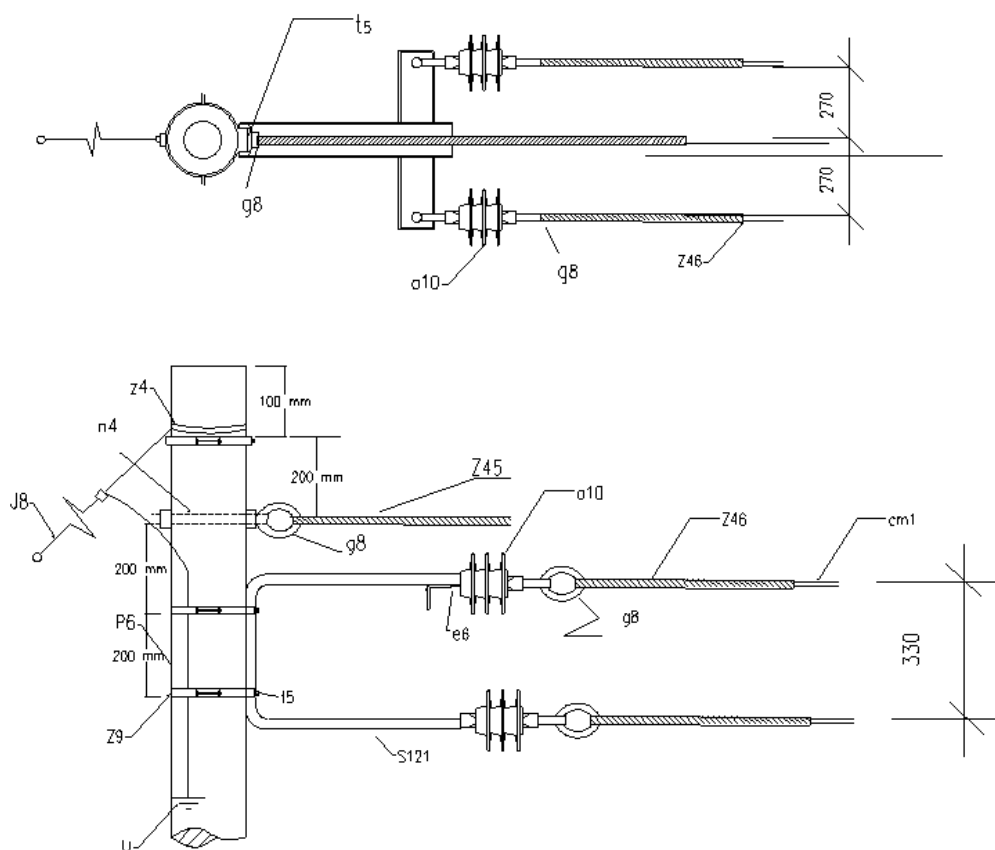

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁₀	3	6762292	ET 251	Aislador polimérico de suspensión 15kV
Cm ₁			ET 102	Cable mensajero de acero 3/8"
CS ₁		6779600	ET 103	Cable semiaislado 15kV
e ₆	4			Eslabón en U 5/8" (1)
p ₆	1	6762467	GSS002	Poste de concreto 12m 1050kg
t ₅	2	6762212	ET 456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
U	1			Accesorio para puesta a tierra
Z ₄	1	6762176	ET 433	Abrazadera sin salida tipo 4, 200mm
Z ₉	2	6762237	ET 431	Abrazadera de una salida tipo 4, 200mm
Z ₄₅	1			Amarre metálico para cable mensajero
Z ₄₆	3		ET 445	Amarre preformado para cable cubierto 15kV
S ₁₂₁	1	6788631	ET 444	Soporte para final de circuito tipo 5 – 15kV
j ₈	1			Temple
n ₄	1	6762532	ET 461	Perno de ojo 5/8" x 406mm
q ₈	4	6762241	ET 466	Guardacabos tipo 2

NOTAS:

- El aislador polimérico se instala directo al ángulo o con eslabón en U.



RED COMPACTA 11.4 KV FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
20-12-2010

ÚLTIMA REVISIÓN
20-12-2010

LA 465
Pág. 1 de 1