


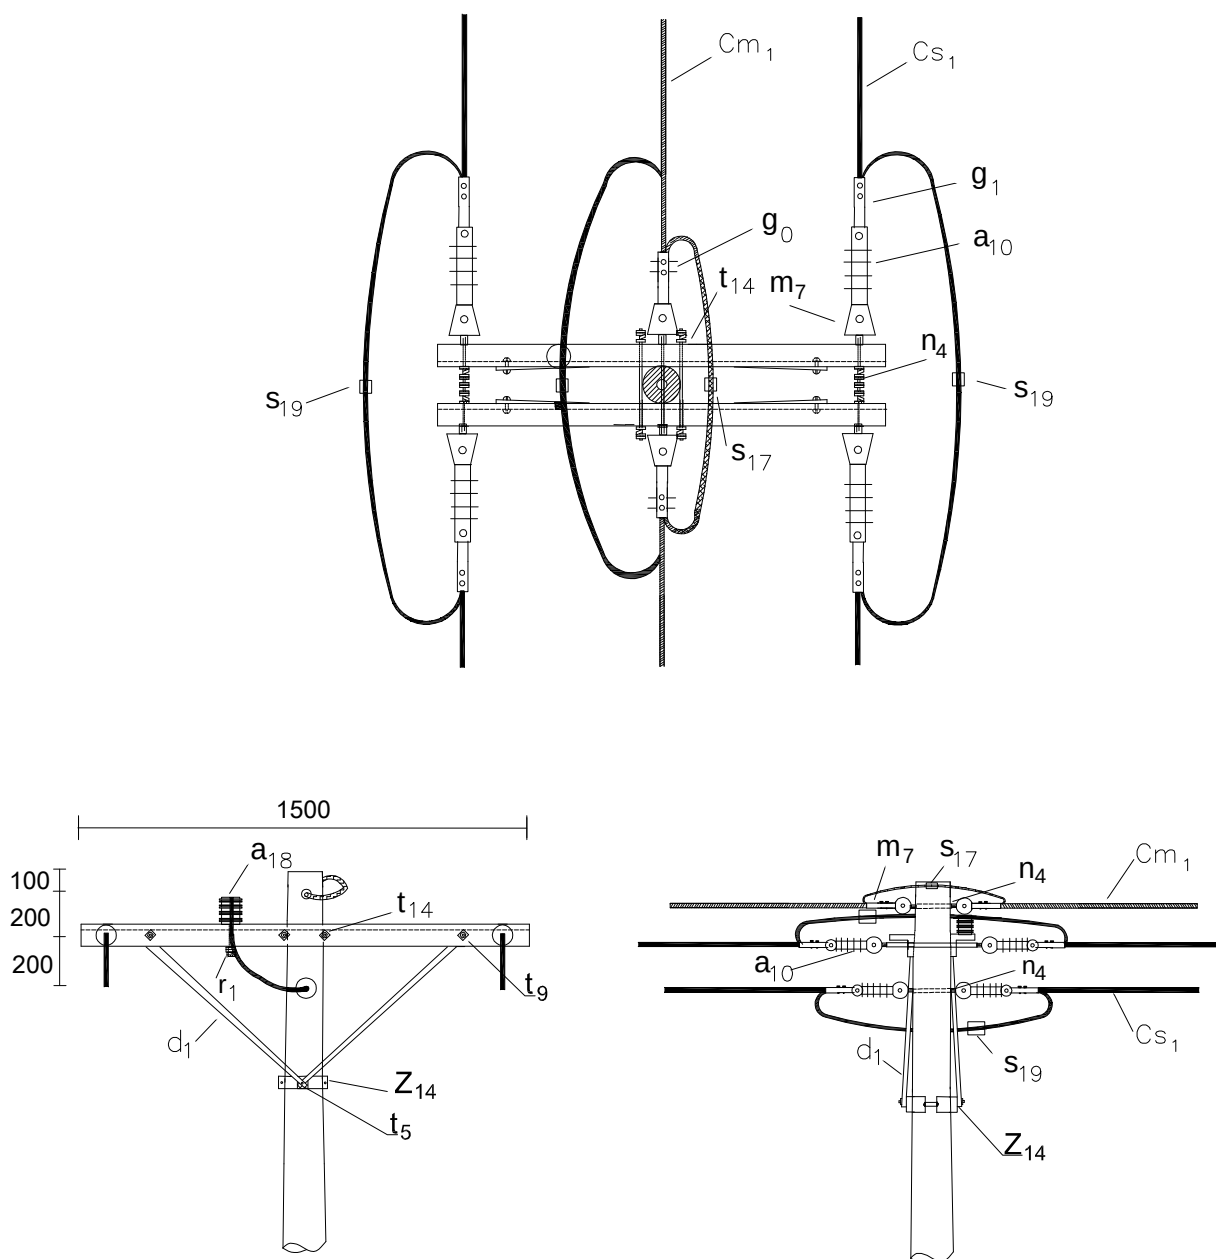

RED COMPACTA 11,4 kV RETENCIÓN HORIZONTAL

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
10/11/2008

ÚLTIMA REVISIÓN
27/12/2010

LA 476
Pág. 1 de 2

LISTADO DE MATERIALES

SIMB	CANT	CODIGO SAP	ESP. TECNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁₀	6	6762292	ET-251	Aislador polimérico de suspensión horquilla-ojo
a ₁₈	1	6788630	ET-259	Aislador polimérico tipo pin ANSI 55-4 con amarre
c ₁₇	2		ET-403	Cruceta metálica 2"x2"x3/16"x1,50m
cm ₁		6762124	ET 102	Cable de mensajero de acero 3/8"
cs ₁		6762497	ET 103	Cable 4/0 AWG ACSR semiaislado XLPE 15KV
d ₁	4	6762466	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1, 5/8" x 770mm
g ₀	2	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recta 25-63mm ²
g ₁	6	6762180	ET-350	Grapa terminal tipo recta 63-125mm ²
n ₄	4	6762532	ET-461	Perno de ojo tipo 4 (5/8"x16")
n ₇	4	6762209	ET-454	Tuerca de ojo alargada 5/8"
p ₆	1	6762467	ET-201	Poste de concreto 12m, 1050 kg
r ₁	1	6788633	ET-414	Porta aislador para cruceta metálica
t ₅	2	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8"x1 1/2"
t ₉	4	6777531	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8"x2"
t ₁₄	2	6762254	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8"x12"
z ₁₄	1	6762313	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 4
s ₁₉	3		ET-303	Conector de compresión de ranuras paralelas (3)
s ₁₇	1		ET-303	Conector de compresión de ranuras paralelas

NOTAS:

1. El amarre plástico está incluido con el aislador polimérico
2. En los sitios donde se retire la cubierta de debe sellar con cinta para evitar el ingreso de agua.
3. Los conectores de cuña reemplazan los conectores de compresión debidamente aislados en ambos casos.



RED COMPACTA 11,4 kV RETENCIÓN HORIZONTAL

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
10/11/2008

ÚLTIMA REVISIÓN
27/12/2010

LA 476
Pág. 2 de 2