




NOTA:

- Profundidad de instalación 300 mm mínimo
- Distancia a ductos 200 mm mínimo
- Dimensiones en milímetros

CODIGO SAP

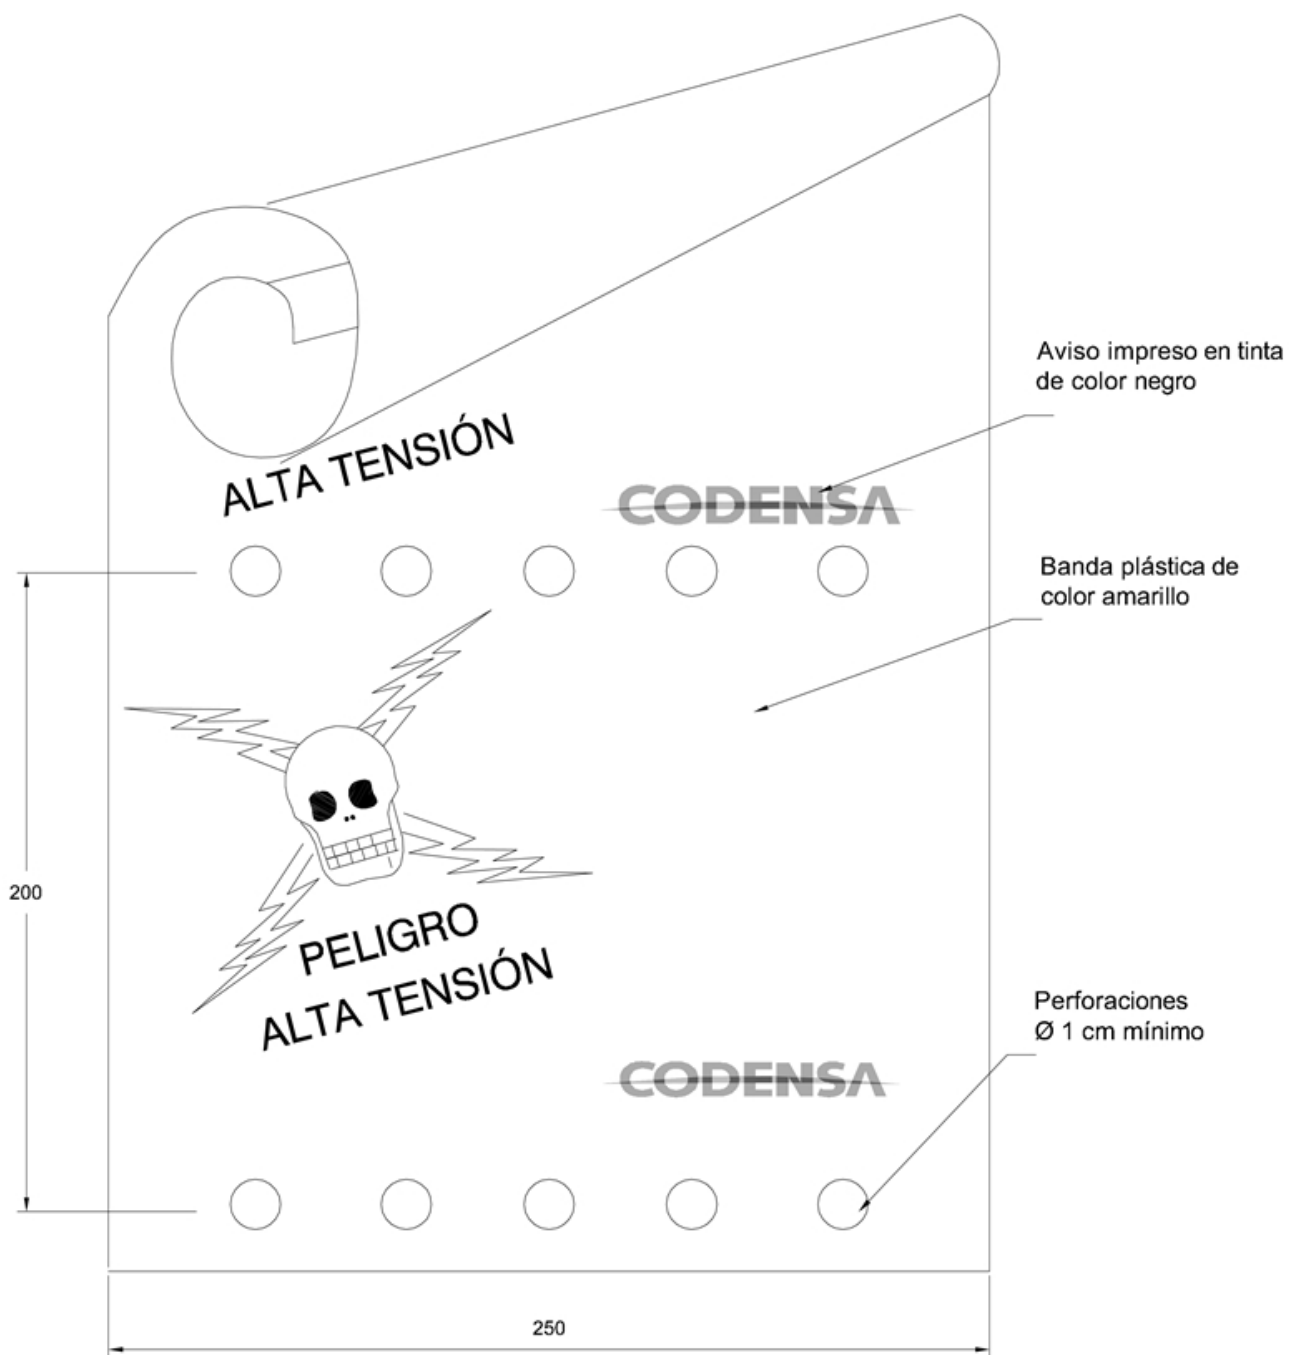

**BANDA PLÁSTICA DE INDICACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS
INSTALADOS**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
08-07-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
01-09-2003

CS 273
Pág. 1 de 1