


PLANTA SIN MARCO NI TAPA

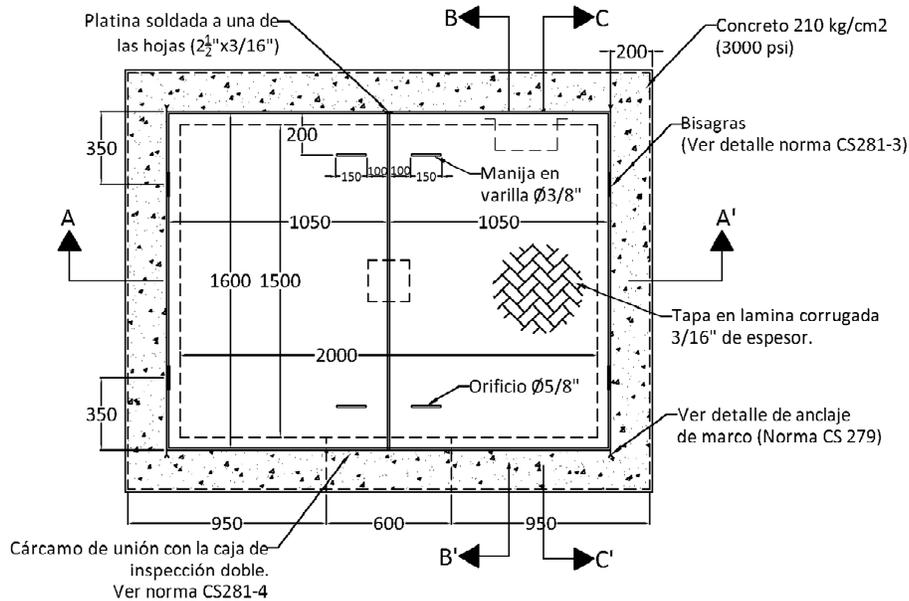

CAJA CON MARCO Y TAPA

NOTAS:

1. El tamaño de la caja debe confrontarse con las dimensiones del seccionador de maniobra (switchgear) y los radios de curvatura de los cables M.T.
2. Dimensiones en milímetros.



CAJA PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
08-07-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
27-02-2018

CS 290
Pág. 1 de 1