


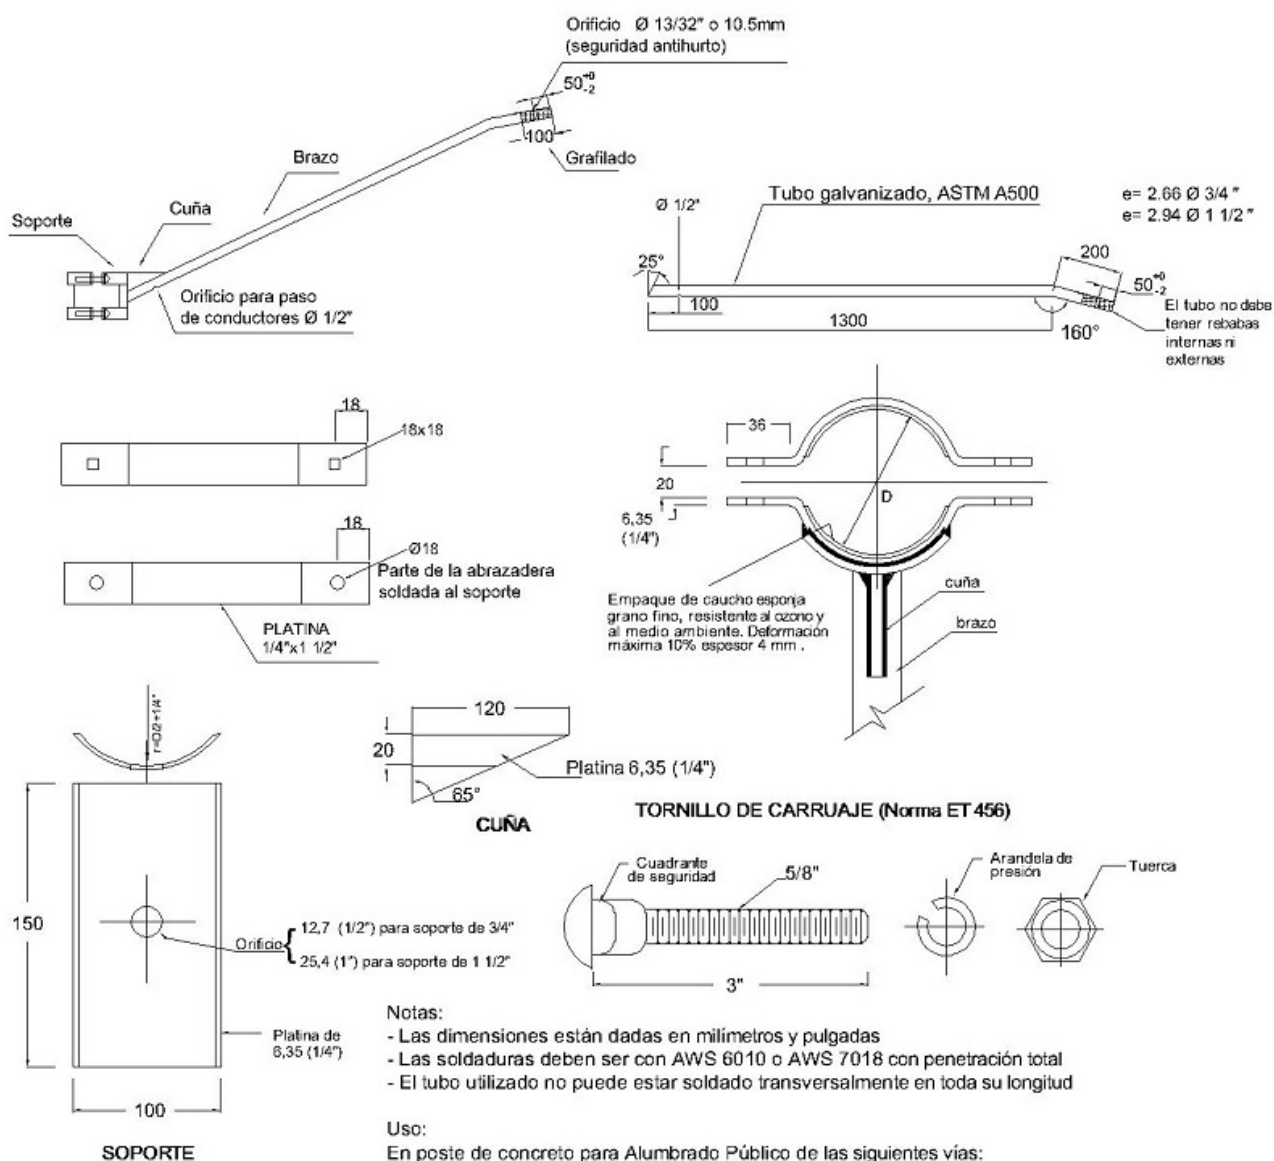

Notas:

- Las dimensiones están dadas en milímetros y pulgadas
- Las soldaduras deben ser con AWS 6010 o AWS 7018 con penetración total
- El tubo utilizado no puede estar soldado transversalmente en toda su longitud

Uso:

En poste de concreto para Alumbrado Público de las siguientes vías:

- Locales
- Malla arterial principal
- Malla complementaria e intermedia

ABRAZADERA	DIAMETRO
Tipo 2	140mm
Tipo 3	180mm
Tipo 4	200mm
NORMAS RELACIONADAS	
NTC 422/858/844/2076 - ASTM A36/A153/A500	



SOPORTE SENCILLO CON ABRAZADERA PARA POSTE CONCRETO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
13-08-1992

ÚLTIMA REVISIÓN
05-03-2015

AP 806
Pág. 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION
6775713	Soporte sencillo diámetro ¾", 1500mm con abrazadera tipo 2
6775714	Soporte sencillo diámetro ¾", 1500mm con abrazadera tipo 3
	Soporte sencillo diámetro ¾", 1500mm con abrazadera tipo 4
6775715	Soporte sencillo diámetro 1 ½", 1500mm con abrazadera tipo 2
6775716	Soporte sencillo diámetro 1 ½", 1500mm con abrazadera tipo 3
	Soporte sencillo diámetro 1 ½", 1500mm con abrazadera tipo 4



SOPORTE SENCILLO CON ABRAZADERA PARA POSTE CONCRETO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
13-08-1992

ÚLTIMA REVISIÓN
05-03-2015

AP 806
Pág. 2 de 2