


VISTA LATERAL

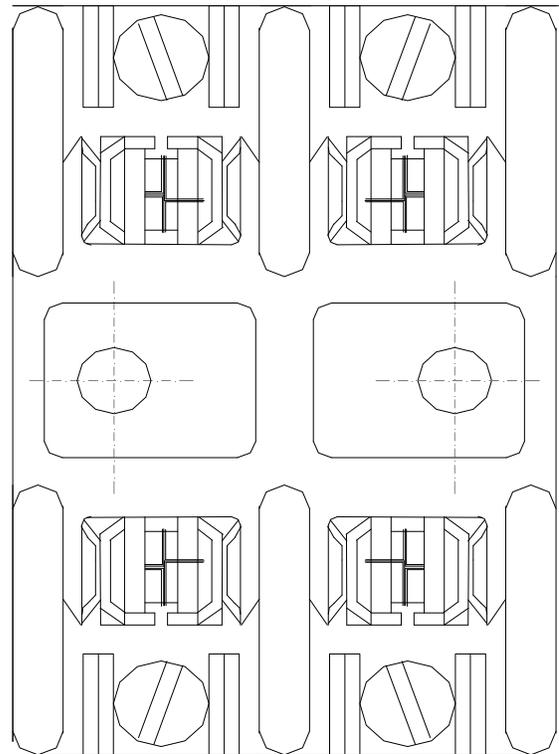

PLANTA

NOTAS:

- Porta-fusible para ser utilizado con fusibles de cartucho tipo UL k-5, 250V 31-60A, capacidad de interrupción de cortacircuito 50kA, tensión de prueba dieléctrica 2500V. Ver norma AP-858

Simbolo	Codigo SAP	Descripcion del material
q ⁹⁴	6788569	Base portafusible dos polos 600V - 30A para contactor de AP



PORTA FUSIBLE PARA CONTACTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
13-08-1992

ÚLTIMA REVISIÓN
22-07-2011

AP 854
Pág. 1 de 1