

**CONVENCIONES**

-  INDICADOR DE FALLA
-  FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE
-  INTERRUPTOR AUTOMATICO DE BAJA TENSION
-  DPS - DESCARGADORES DE SOBRETENSION
- NA** NORMALMENTE ABIERTOS
-  INTERRUPTOR DE PÓTENCIA
-  TERMINAL DE CABLE M.T.
-  SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA
-  CORTACIRCUITOS




**UBICACIÓN DE INDICADORES DE FALLA  
EN LA RED SUBTERRÁNEA**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED


**EMISIÓN**  
11-06-1999

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
08-03-2018

**CTS 510-3**  
Pág. 1 de 2

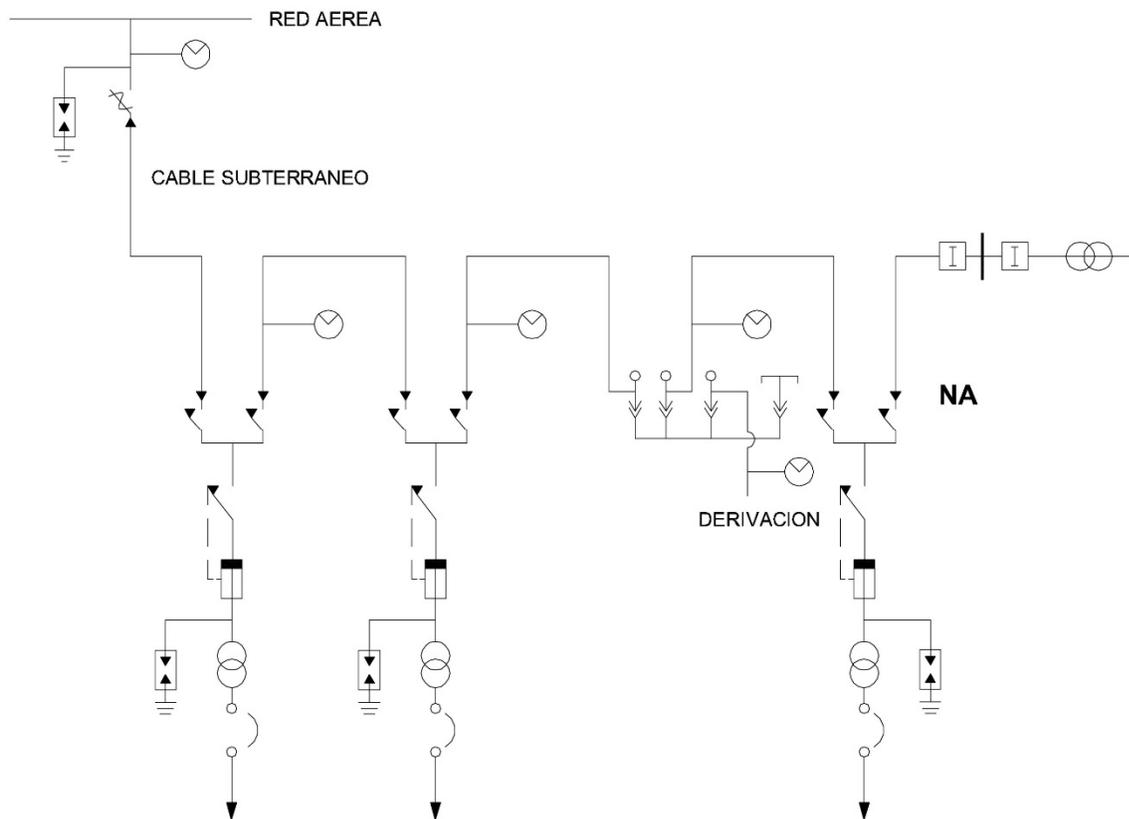

**CONVENCIONES**

-  INDICADOR DE FALLA
-  FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE
-  INTERRUPTOR AUTOMATICO DE BAJA TENSION
-  DPS - DESCARGADORES DE SOBRETENSION
- NA** NORMALMENTE ABIERTOS
-  INTERRUPTOR DE PÓTENCIA
-  TERMINAL DE CABLE M.T.
-  SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA
-  CORTACIRCUITOS



**UBICACIÓN DE INDICADORES DE FALLA EN LA RED SUBTERRÁNEA**

ELABORÓ  
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN  
11-06-1999

ÚLTIMA REVISIÓN  
08-03-2018

**CTS 510-3**  
Pág. 2 de 2