


- 9- La figura de la puerta es representativa, el ala no debe ser menor a 900mm y se debe instalar cerradura antipánico según RETIE.
- 10- Para las entradas y salidas de cables al exterior de la bóveda se utilizan pasamuros a prueba de fuego.

Tabla 1. Descripción dimensional

POTENCIA	DIMENSIONES DEL LOCAL	
kVA	A mm	B mm
30	1 500	1 500
45	1 500	1 500
75	2 000	2 000
112,5	2 000	2 000
150	2 000	2 000
225	2 000	2 000
300 - 400	2 500	2 000
500 - 630	2 500	2 500
750 - 1000	3 000	2 500
1250 - 2000	3 000	3 000

Diagrama 3D

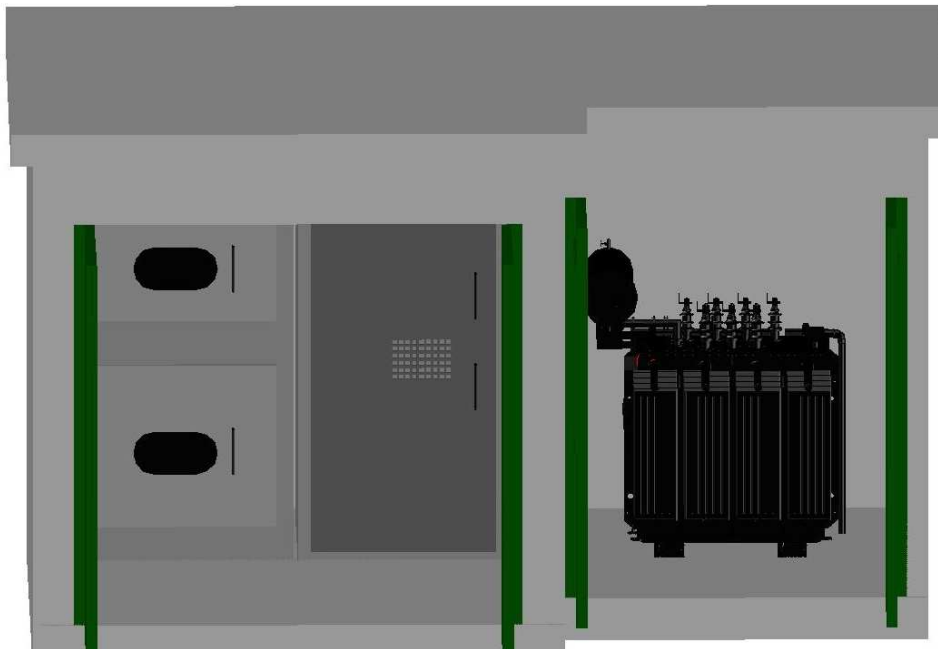


**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAPSULADO
TRANSFORMADOR EN ACEITE ACCESO FRONTAL DESDE EL
EXTERIOR DEL EDIFICIO O EN LOCAL SEPARADO (NIVEL 2)**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
11-06-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
15-11-2017

CTS 511-1
Pág. 2 de 3

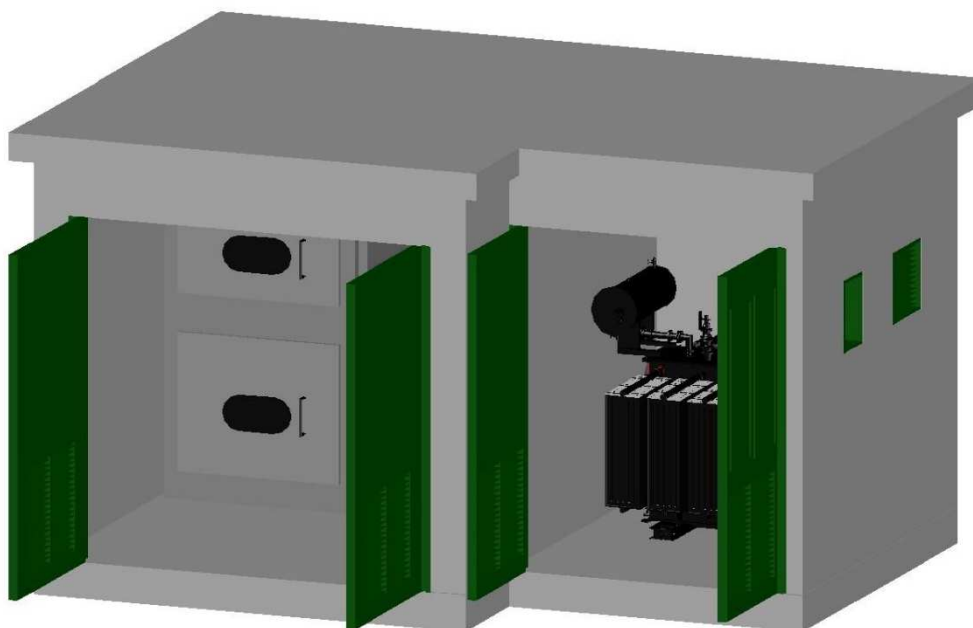

**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAPSULADO
TRANSFORMADOR EN ACEITE ACCESO FRONTAL DESDE EL
EXTERIOR DEL EDIFICIO O EN LOCAL SEPARADO (NIVEL 2)**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
11-06-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
15-11-2017

CTS 511-1
Pág. 3 de 3