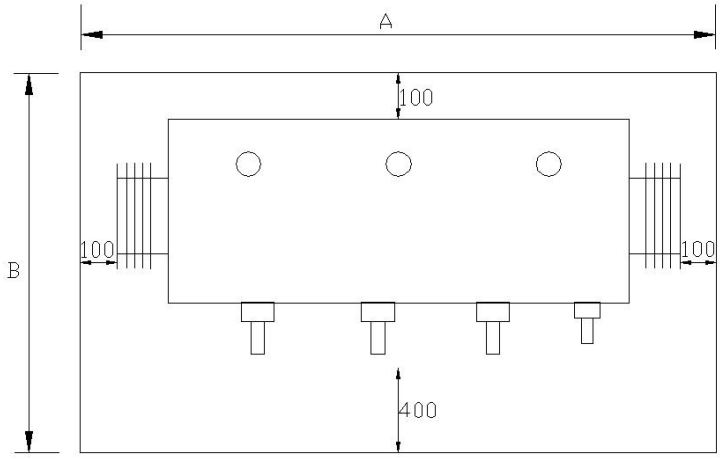

FRENTE DE LA CELDA

VISTA DE PLANTA

CAPACIDAD	DIMENSIONES (mm)		
KVA	A	B	C
30	1000	1100	1800
45	1200	1100	1800
75	1500	1200	1800
112,5	1600	1400	1800
150	1600	1500	1800
225	1800	1600	1800
300	2000	2000	1800
400	2000	2000	2200
500	2500	2500	2200
630	2500	2500	2200
750	2500	2500	2200
800	2500	2500	2200
1000	2500	2500	(4)

NOTAS:

1. Las distancias acotadas dentro del centro son las distancias mínimas requeridas para ventilación y radio de curvatura de los conductores.
2. La puerta de la celda debe tener aberturas de ventilación de tal manera que el área efectiva de ventilación (descontando el espacio ocupado por rejillas) no sea menor a lo indicado a continuación:

CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR	ÁREA EFECTIVA DE VENTILACIÓN
Hasta 50 KVA	929 cm^2
> 50 KVA	20 cm^2/KVA

3. Dimensiones en milímetros.
4. Cuando la altura (C) de la celda no se indique, se diseñará como altura del transformador aumentada en 500 mm desde los puntos energizados más altos.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL - CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.