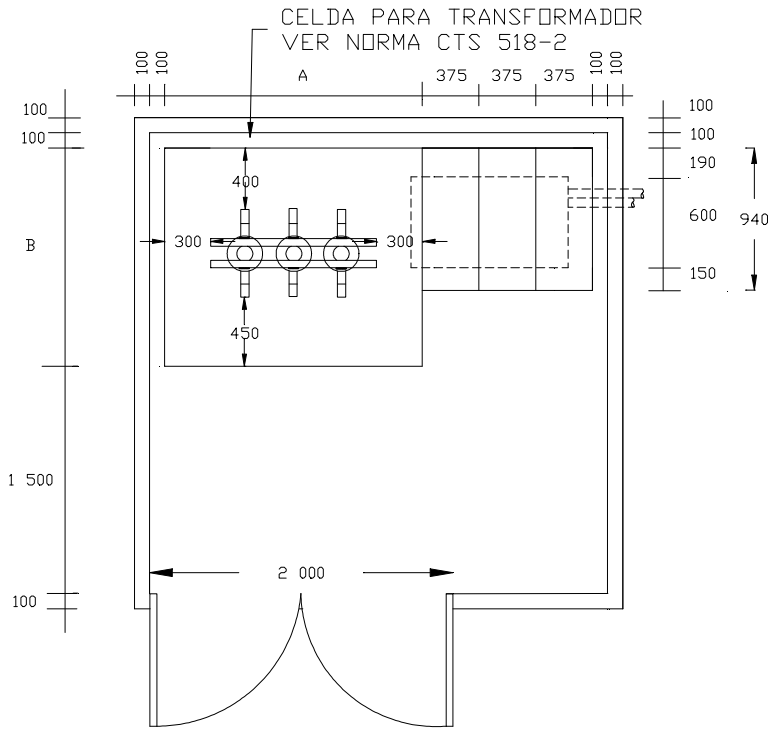

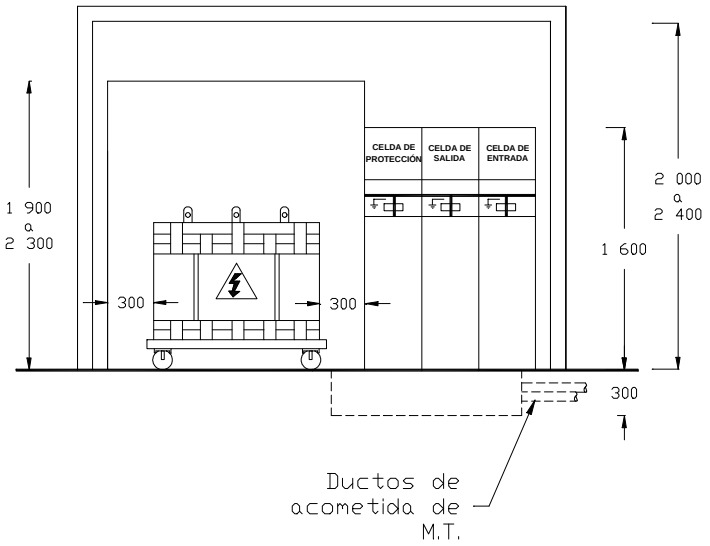

NOTAS:

1. *Para los diseños, uso e instalación en la infraestructura eléctrica de uso general de ENEL-CODENSA sólo se permite la utilización de Transformadores en aceite.*

enel codensa	**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE M.T DISPOSICIÓN CON CELDAS EN SF6 Y TRANSFORMADOR SECO (NIVEL 2)**		
ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	**EMISIÓN** 11-06-1999	**ÚLTIMA REVISIÓN** 26-11-2018	**CTS 519-7** Pág. 1 de 1

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL - CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.