



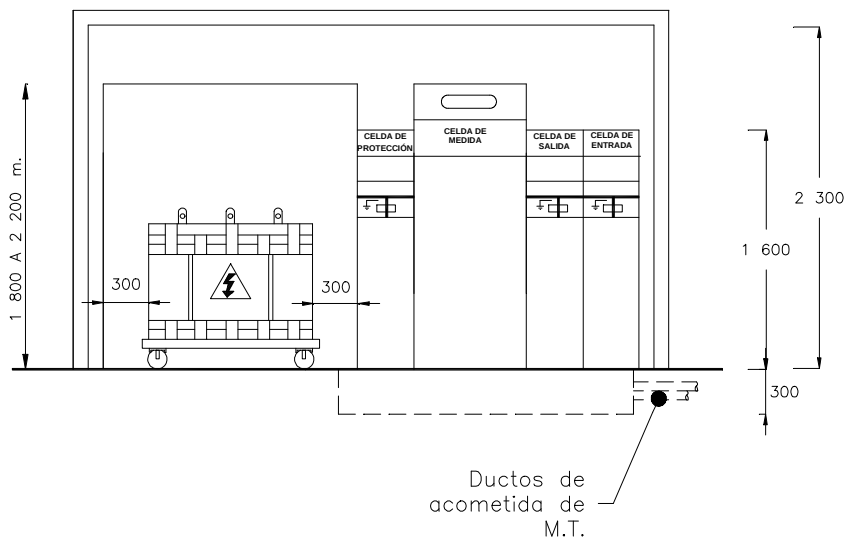

NOTAS:

1. Para los diseños, uso e instalación en la infraestructura eléctrica de uso general de ENEL-CODENSA sólo se permite la utilización de Transformadores en aceite.

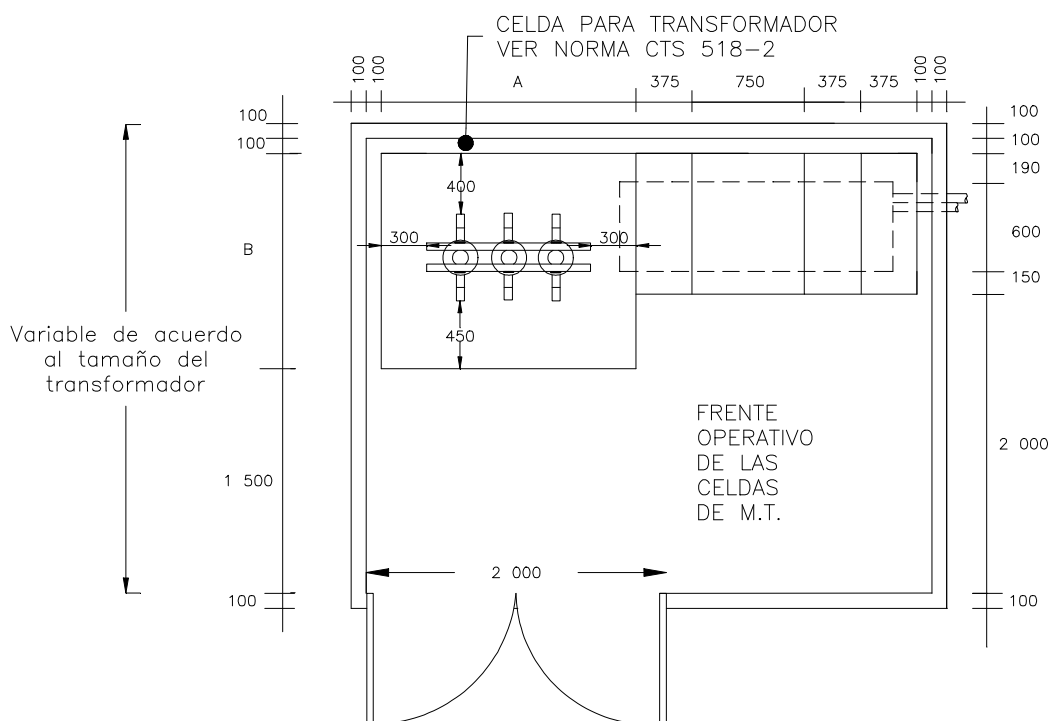

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE M.T DISPOSICIÓN CON CELDAS EN SF6 MEDIDA EN M.T. Y TRANSFORMADOR SECO (NIVEL 2)

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
11-06-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
26-11-2018

CTS 519-8
Pág. 1 de 1