

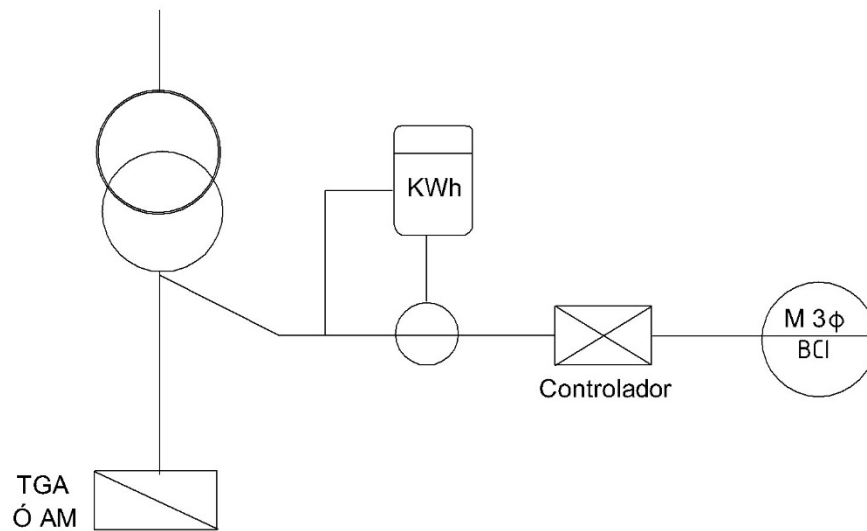


Figura 1. Acometida del servicio normal

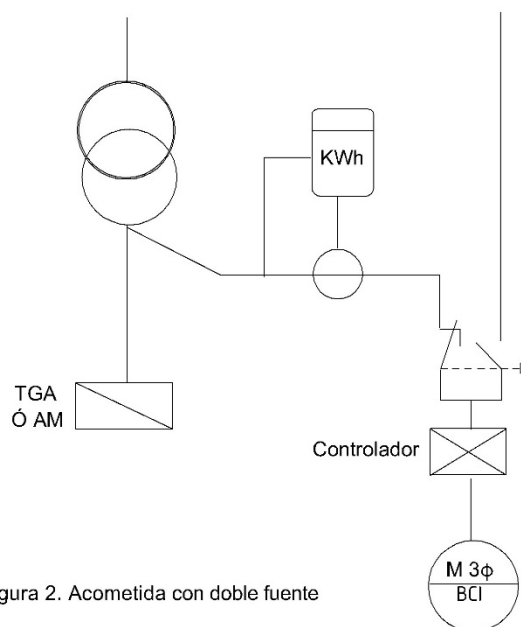


Figura 2. Acometida con doble fuente

Abreviaturas:

AM = Armário de medidores.

BCI = Bomba contra incendios.

TGA = Tablero general de acometida.



BOMBAS CONTRA INCENDIOS

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
10-06-2014

ÚLTIMA REVISIÓN
01-01-2019

AE 607
Pág. 1 de 2

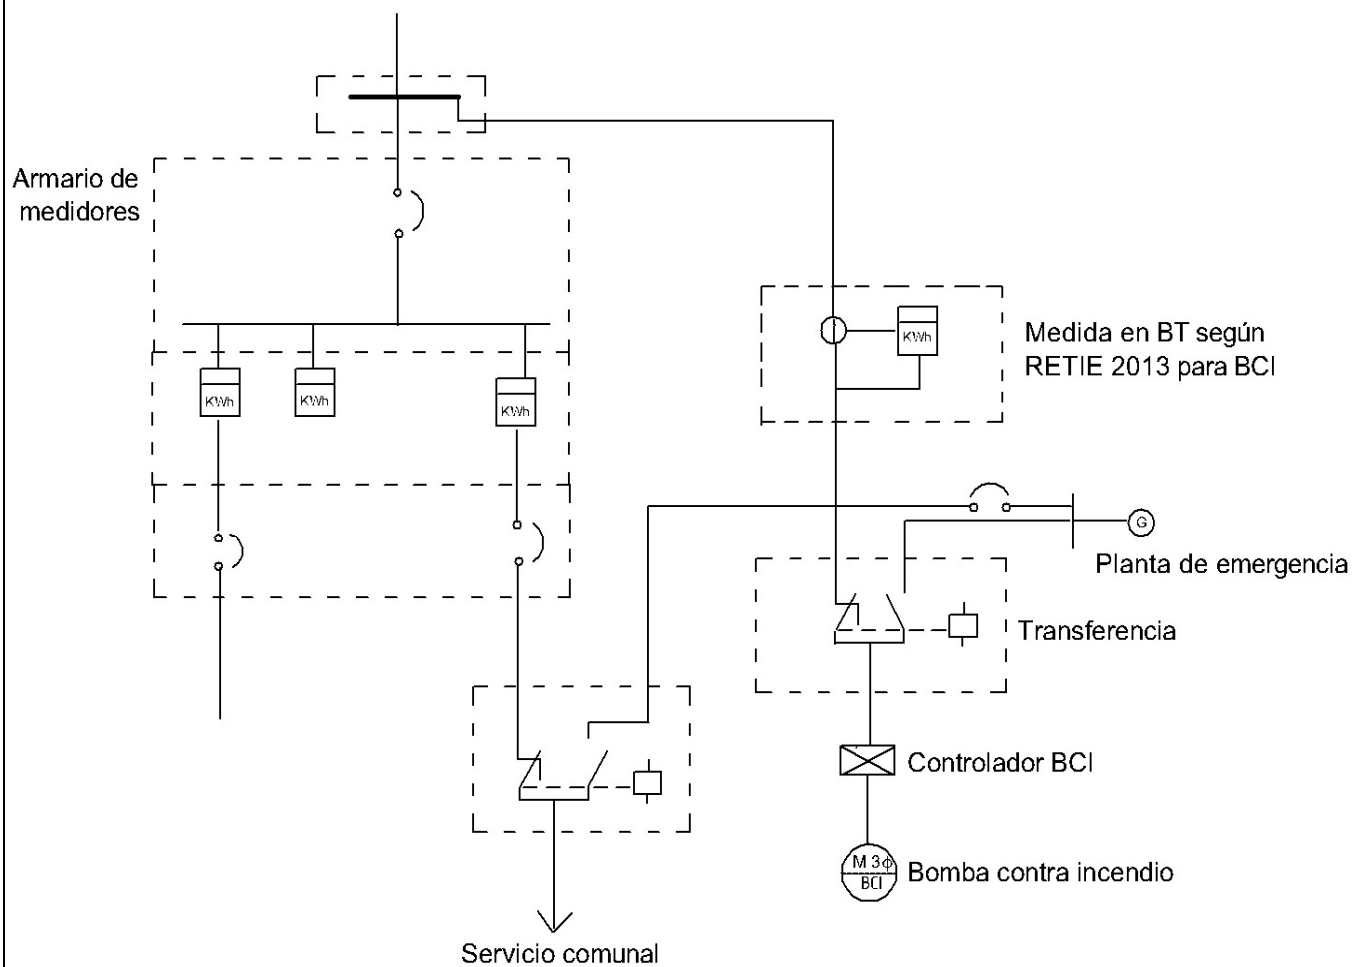


Figura 3. Acometida con servicio normal y de emergencia