



A - CON APOYOS

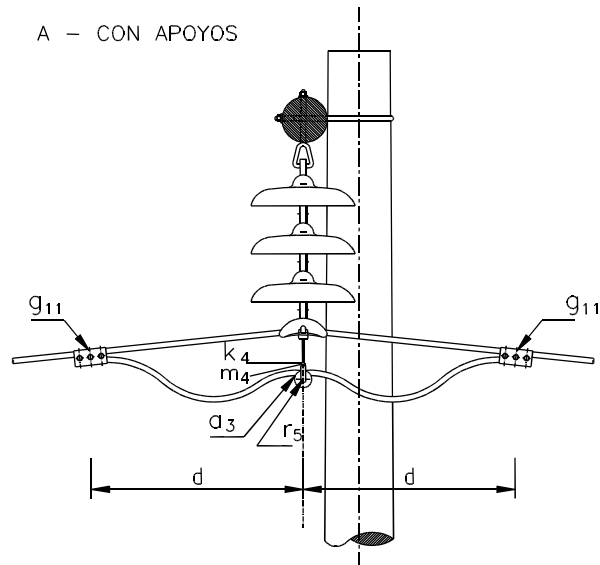

B - SIN APOYOS

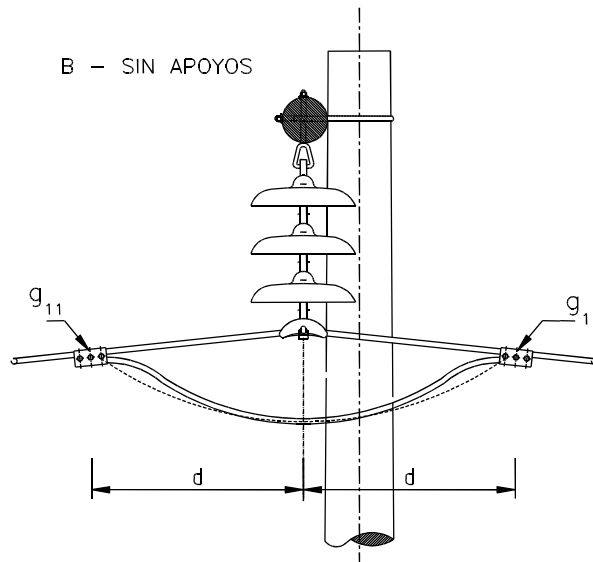

INSTALACIONES PARA AMORTIGUADORES TIPO PUENTE

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
10-11-2003

LAR 196
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₃	3	6762120	ET-254	Aislador tipo carrete ANSI 53-3
g ₁₁	6		ET-467	Grapa prensadora de tres tornillos
k ₄	3		ET-462	Arandela cuadrada plana 1/2"
m ₄	3		ET-463	Tuerca hexagonal de acero galvanizado 1/2"
r ₅	3	6762220	ET-417	Percha porta aislador de un puesto

NOTAS:

1. La longitud D indica el sitio de fijación de la grapa paralela medida desde la grapa de suspensión.
2. La longitud L Puente indica el tramo de conductor a instalar.
3. Cuando la flecha del puente provoca acercamientos a tierra ó entre fases se debe instalar con apoyo.

Conductor AWG ó kcmil	4	2	1/0	2/0	4/0	266,8
D (m)	0,4	0,48	0,60	0,67	0,85	0,93
L (m) Puente	0,85	1,05	1,27	1,45	1,80	2,00



INSTALACIONES PARA AMORTIGUADORES TIPO PUENTE

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
10-11-2003

LAR 196
Pág. 2 de 2