


Las cajas de maniobra sumergibles deben ser aptas para ser instaladas debajo del terreno natural en zonas de utilidad pública previstas para la ubicación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, expuestas a inundaciones, grado de protección IP68. Las conexiones y los mecanismos de operación e indicación de apertura o cierre deben estar localizados en la parte superior del tanque, además deben tener una base adecuada para evitar que el fondo del mismo esté en contacto con el piso de la caja de inspección. Debe existir una separación no menor de 4 cm. Para las cajas de maniobra del tipo inundable el medio de aislamiento debe ser SF6 o vacío acorde con lo indicado en ET512 Cajas de maniobra de 15kV y 34,5kV



**NOTAS:**

1. Dimensiones en milímetros

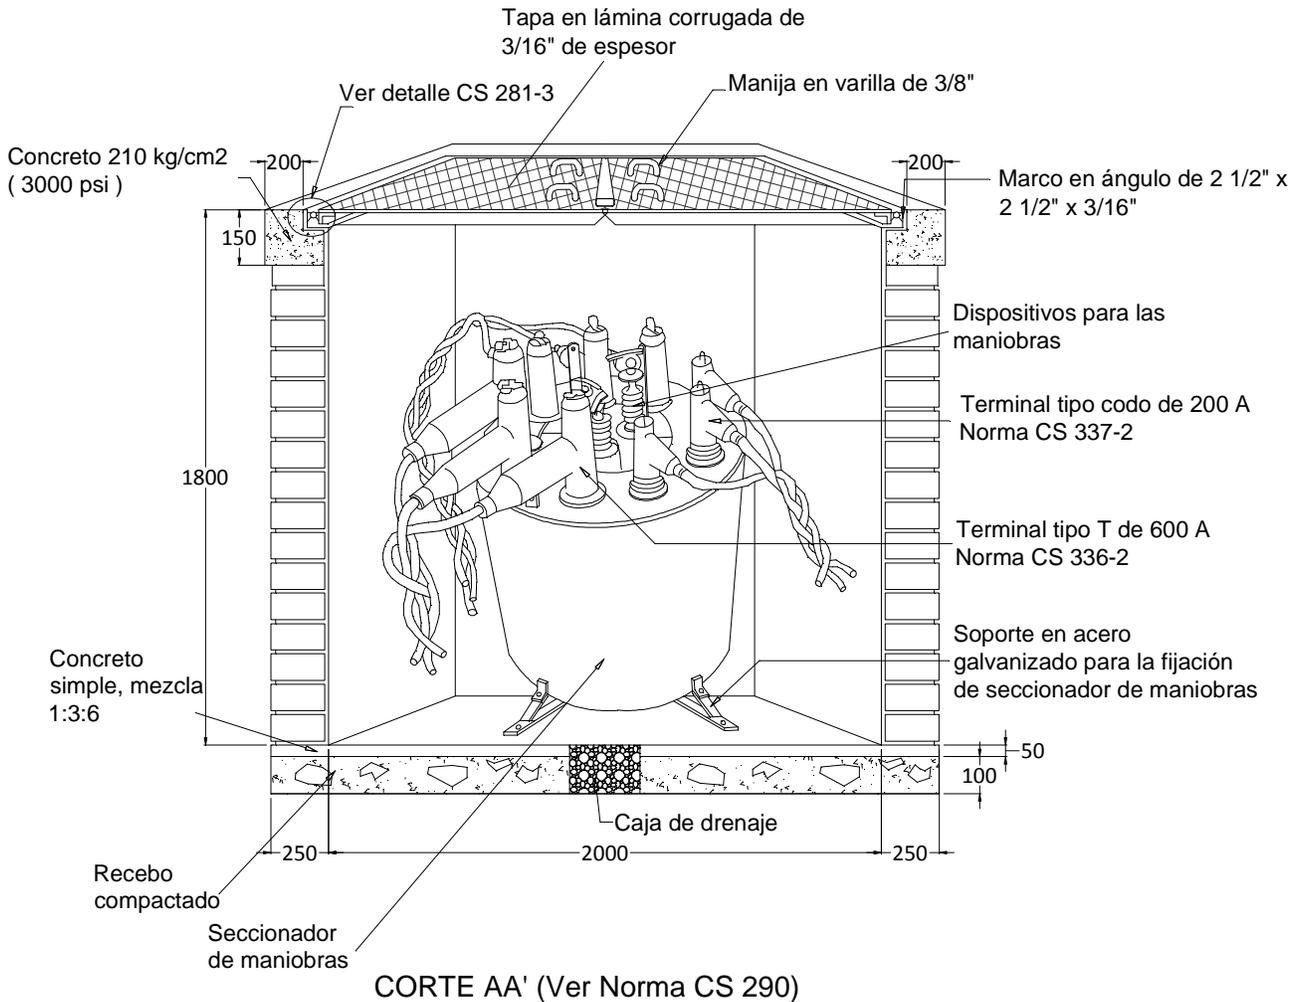

**DETALLE DE MONTAJE DEL SECCIONADOR DE MANIOBRAS SUMERGIBLE EN UNA CAJA DE INSPECCIÓN.**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
08-07-1999

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
30-11-2018

**CS 290-1**  
Pág. 1 de 1