

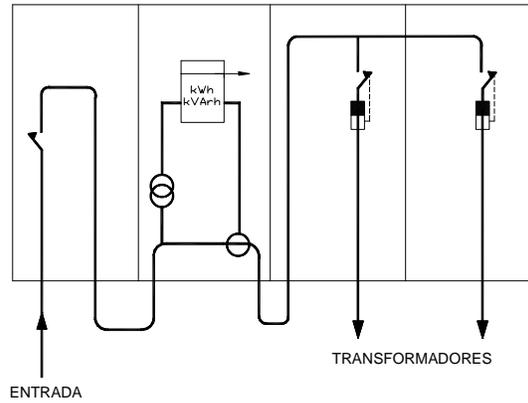
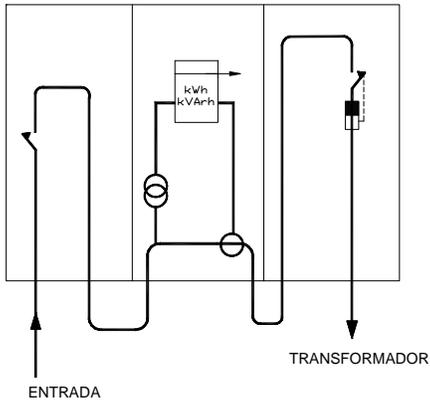




**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TERMINAL
O EN DERIVACIÓN**

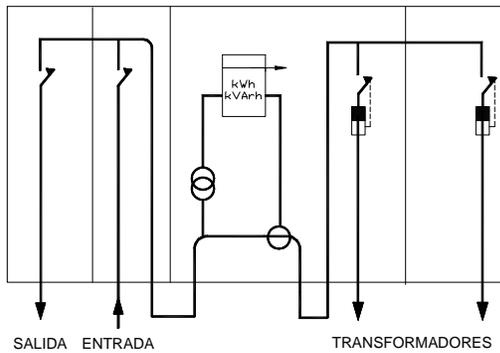

**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON
ENTRADA Y SALIDA**

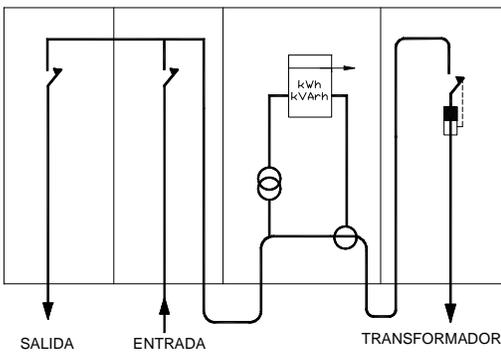

**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON
SUPLENCIA**

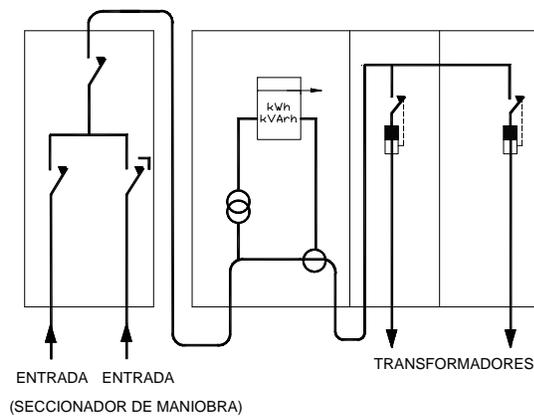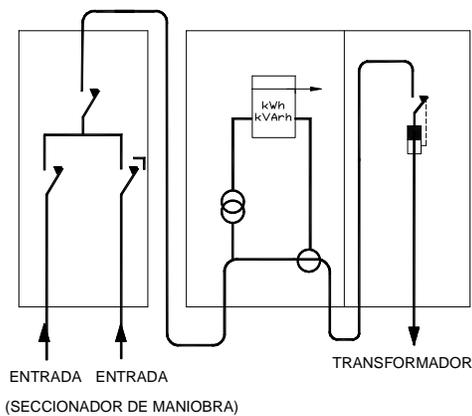

NOTA:
LOS CABLES QUE INTERCONECTAN LAS CELDAS DEBERAN PASAR A TRAVES DE CÁRCAMOS



**DIAGRAMAS UNIFILARES DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL TIPO INTERIOR DE 34,5 kV**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
01-09-1997

ÚLTIMA REVISIÓN
16-06-1999

CTS 551
Pág. 1 de 1